


**CUMPLIMIENTO DIRECTIVA ErP 2009/125/CE GAMA TMD (MOTOR DIRECTO) TECNIFAN**  
**REGULATION ErP 2009/125/CE COMPLIANCE SERIES TMD (DIRECT MOTOR) TECNIFAN**

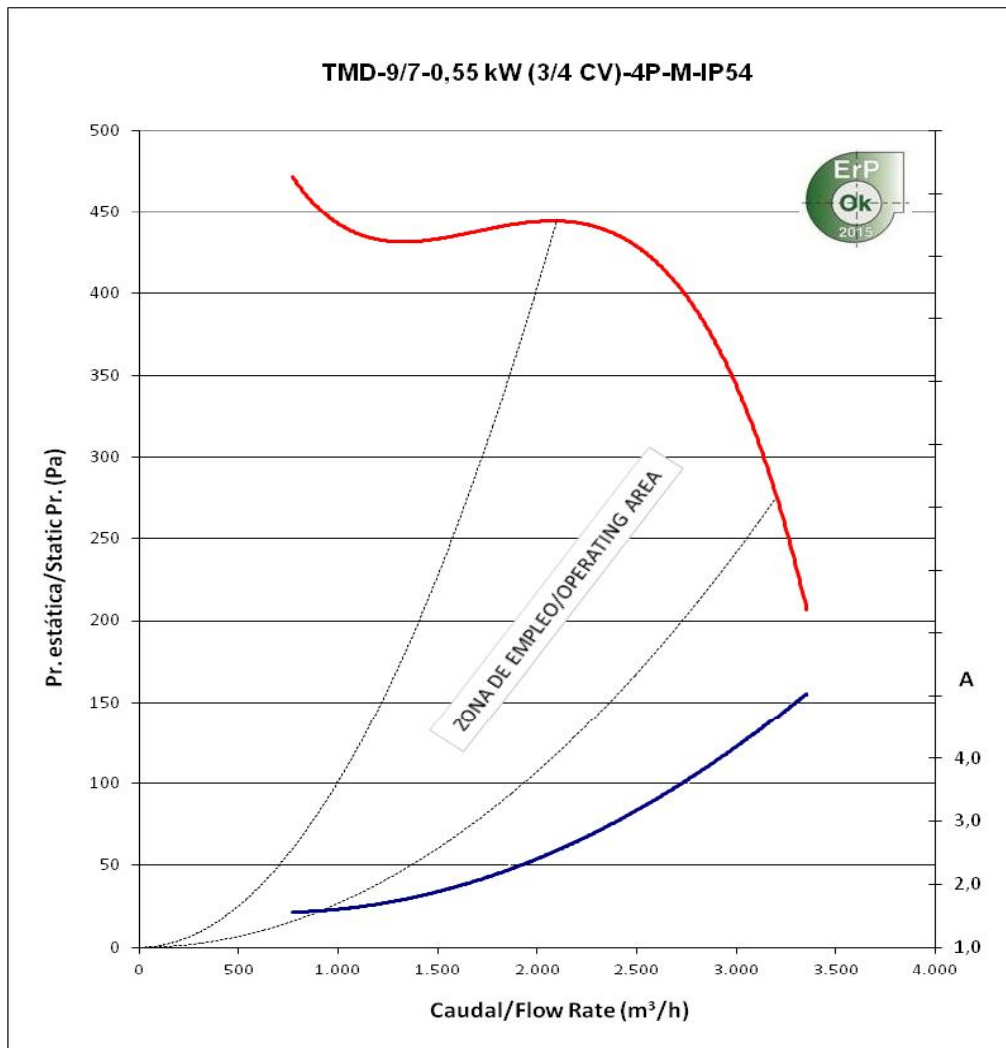

|   |   |
|---|---|
| Tipo de ventilador/Fan type                 | Ventilador centrífugo de acción/Centrifugal forward curved blades fan |
| Categoría de medición/Measurement category  | B (entrada libre y salida conducida/free inlet and ducted outlet)     |
| Categoría de eficiencia/Efficiency category | Total   |
| Regulador de velocidad/Variable speed drive | No es necesario instalarlo/It is not necessary to be installed        |

|   | Grado de eficiencia/Efficiency grade (N) | Eficiencia total/Total efficiency ( $\eta$ ) (%) |
|---|--|--|
| Requisitos ErP 2015/ErP 2015 requirements | 49                                       | 41,26  |
| Valores TECNIFAN/TECNIFAN values          | 56,24                                    | 48,50  |

|   |  |      |
|---|--|------|
| En el punto de eficiencia energética óptima<br>At optimum energy efficiency | Caudal de aire/Air flow rate ( $m^3/h$ ) | 2138 |
|   | Presión total/Total pressure (Pa)        | 489  |
|   | Potencia absorbida/Absorbed power (kW)   | 0,60 |
|   | Velocidad/Speed ( $min^{-1}$ )           | 1409 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Relación específica/Specific ratio | 1,00 |
|------------------------------------|------|